




1

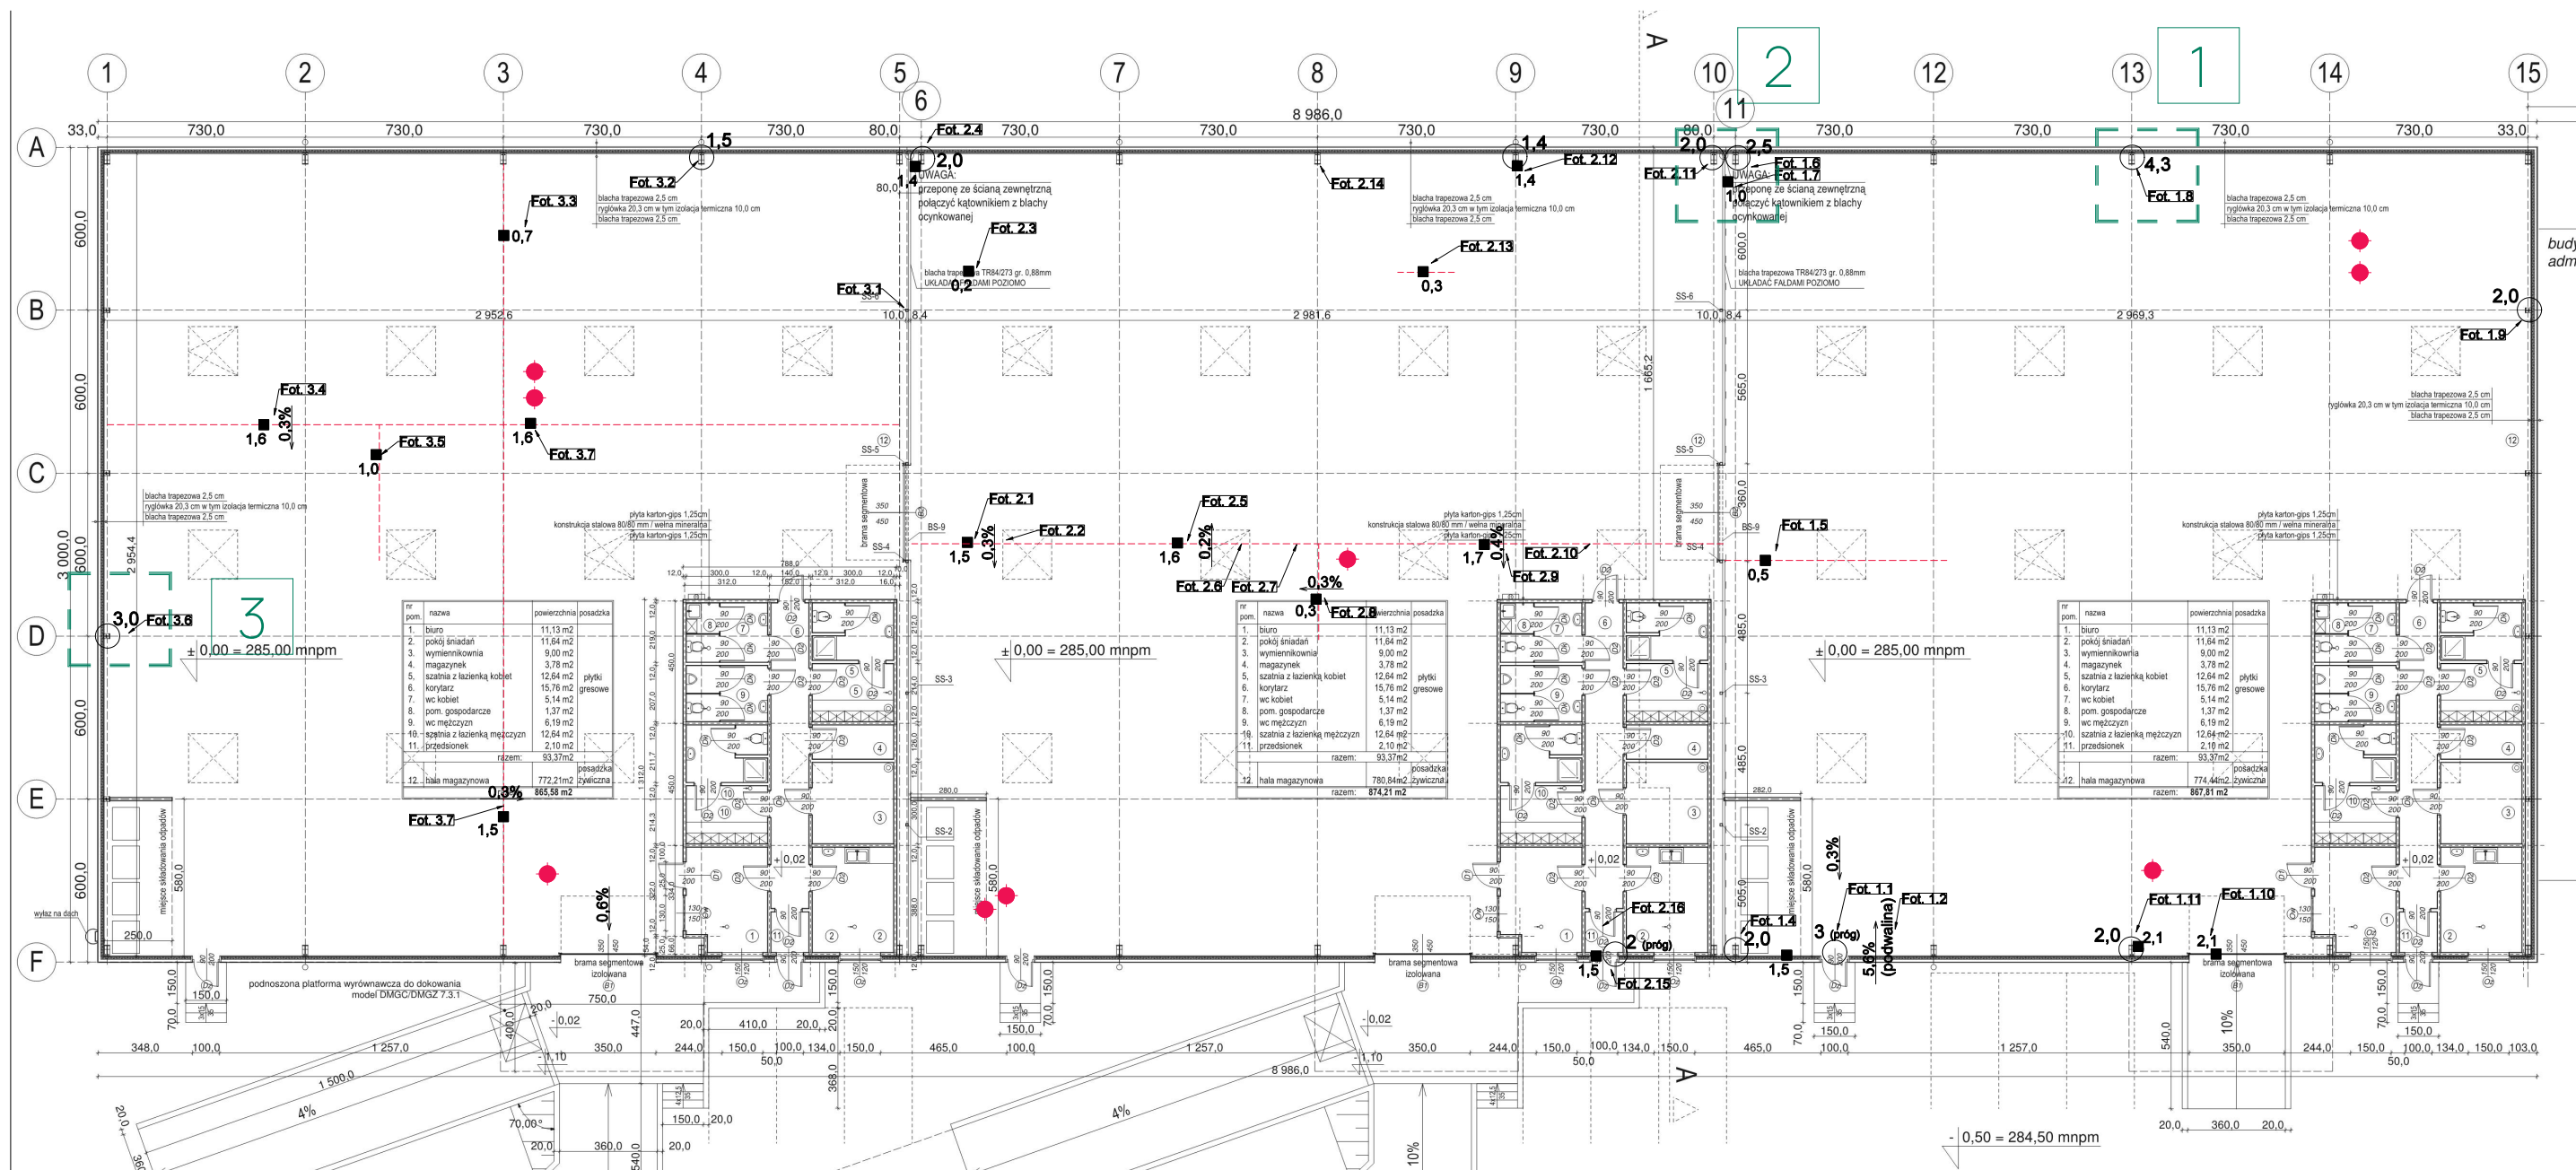

wymiar otworu około $0,4 \times 0,2 \times 0,2 \text{ m} = 0,016 \text{ m}^3$

2



wymiar otworu około $0,2 \times 0,5 \times 0,2 \text{ m} = 0,02 \text{ m}^3$

ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki

HALA

C

RYS. NR

2

3



wymiar otworu około 0,7x0,3x0,1m = 0,021 m³

ZAŁACZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym


uszkodzenia posadzki

HALA

C

RYS. NR

3

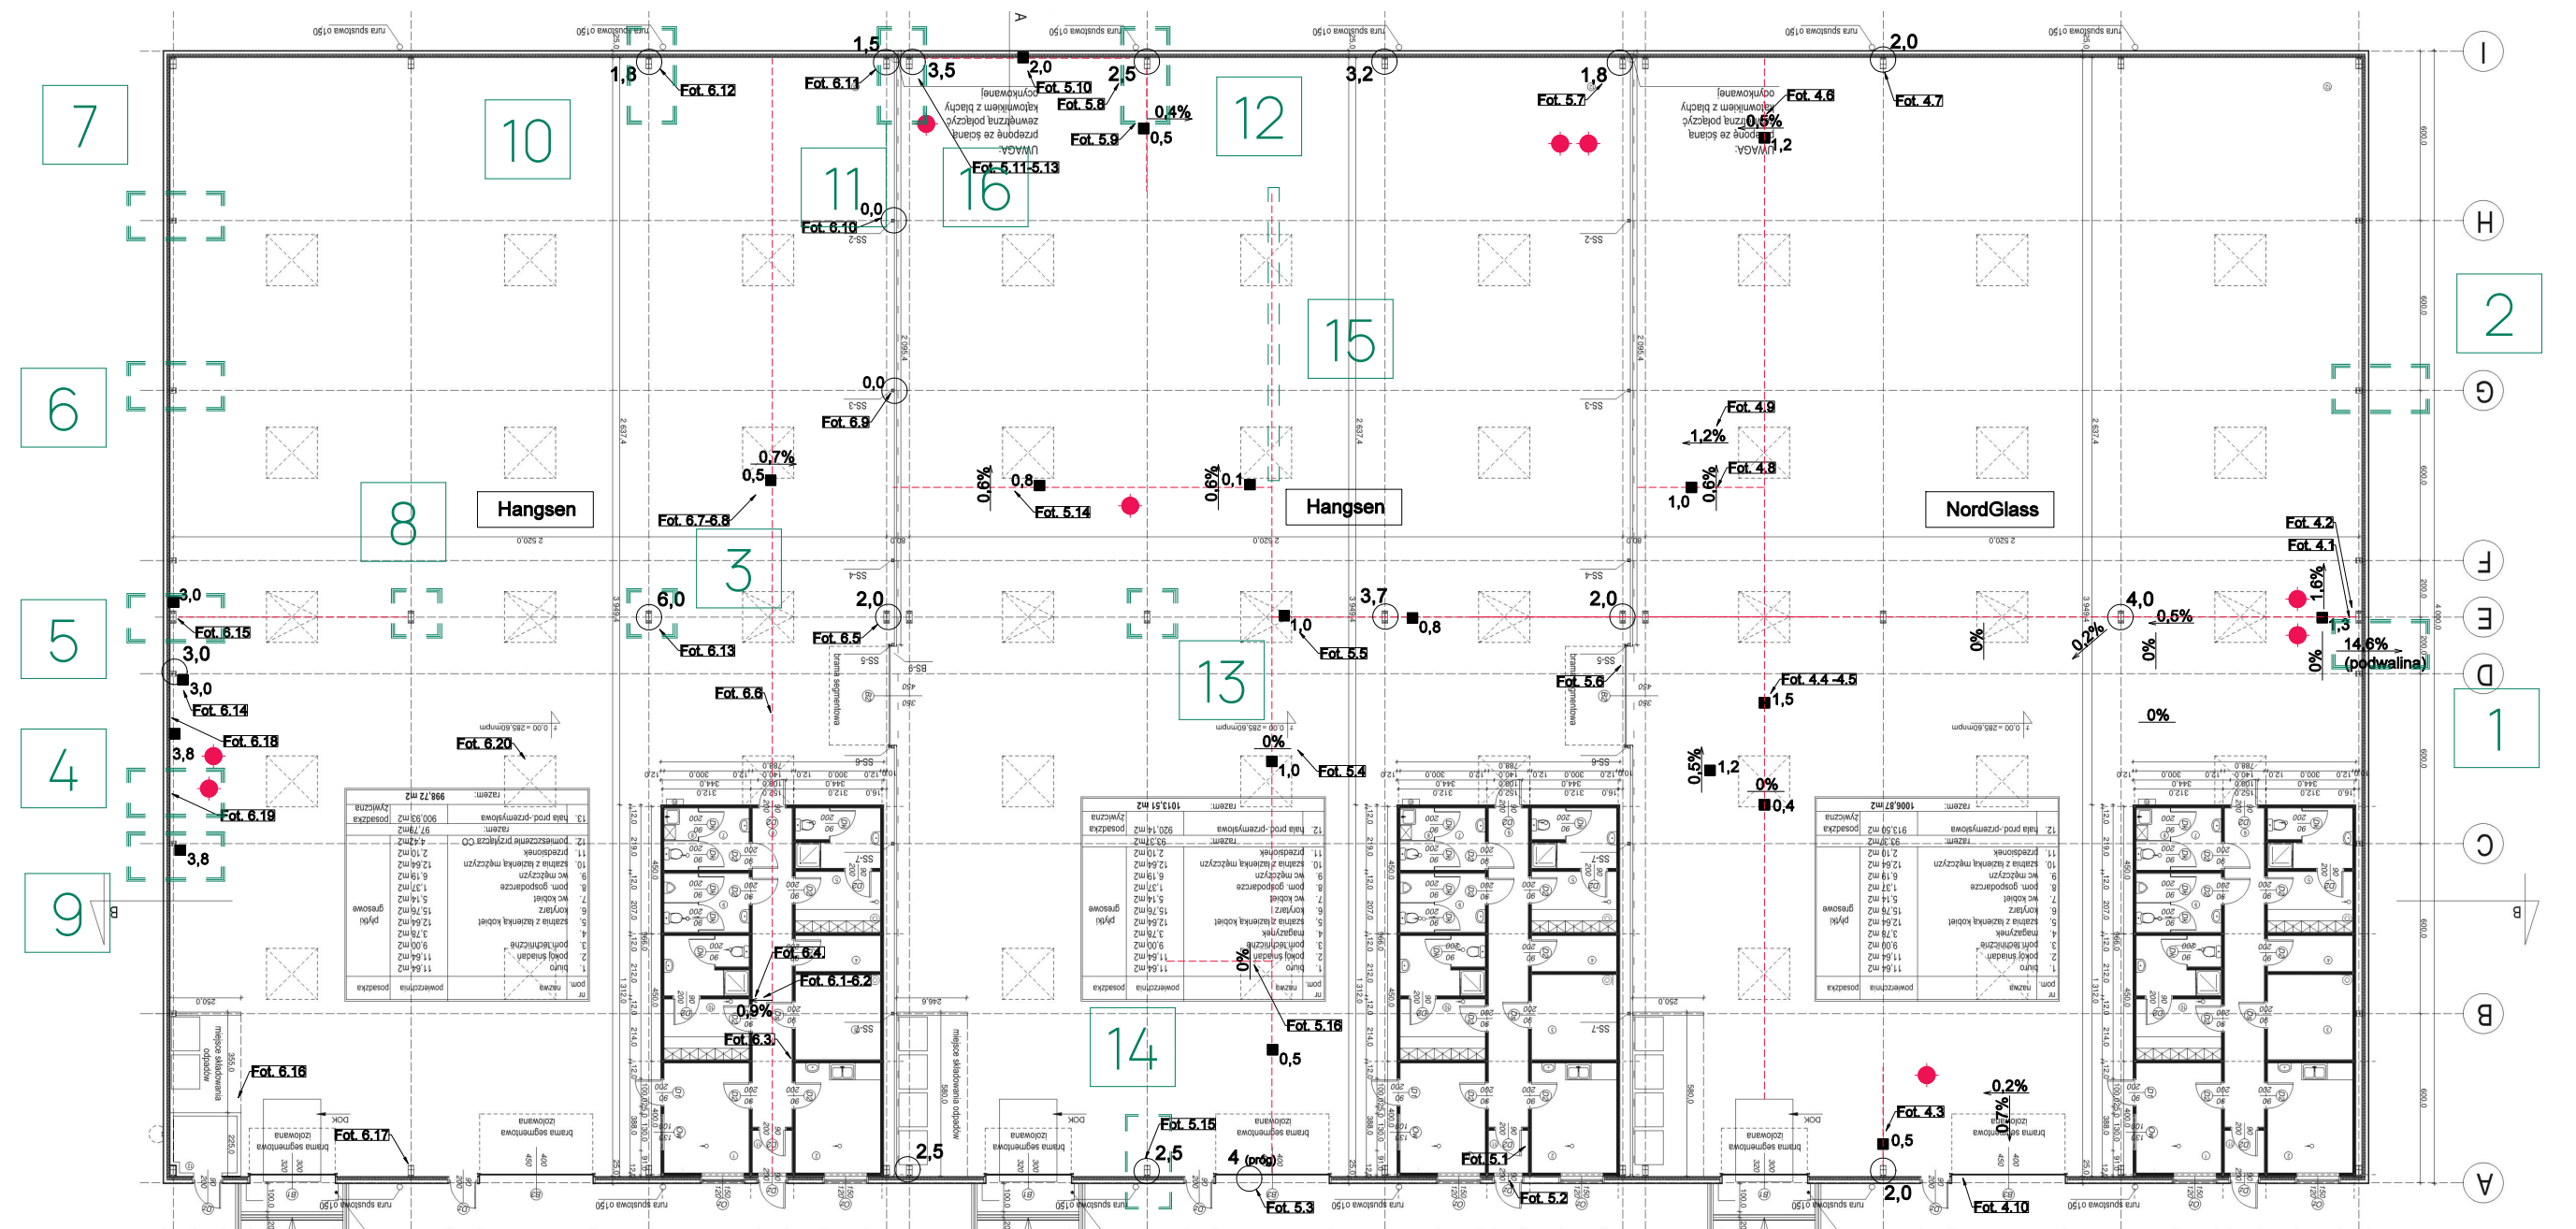

1



wymiar otworu około $0,4 \times 0,8 \times 0,4 \text{ m} = 0,128 \text{ m}^3$

2



wymiar otworu około $0,1 \times 0,3 \times 0,15 \text{ m} = 0,01 \text{ m}^3$

ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki

HALA

D

RYS. NR

5

3

wymiar otworu około $0,1 \times 0,7 \times 0,4 \text{ m} = 0,03 \text{ m}^3$

4



wymiar otworu około $0,2 \times 0,6 \times 0,3 \text{ m} = 0,04 \text{ m}^3$

5



wymiar otworu około $0,15 \times 0,5 \times 0,3 \text{ m} = 0,02 \text{ m}^3$

ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki

HALA

D

RYS. NR

6

6



wymiar otworu około $0,15 \times 0,5 \times 0,3 \text{ m} = 0,02 \text{ m}^3$

7



wymiar otworu około $0,15 \times 0,5 \times 0,3 \text{ m} = 0,02 \text{ m}^3$

ZAŁACZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki

HALA

D

RYS. NR

7

8



wymiar otworu około $0,1 \times 0,4 \times 0,4 \text{ m} = 0,02 \text{ m}^3$

9



wymiar otworu około $0,2 \times 0,4 \times 0,3 \text{ m} = 0,03 \text{ m}^3$

ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki


HALA

D

RYS. NR

8

10

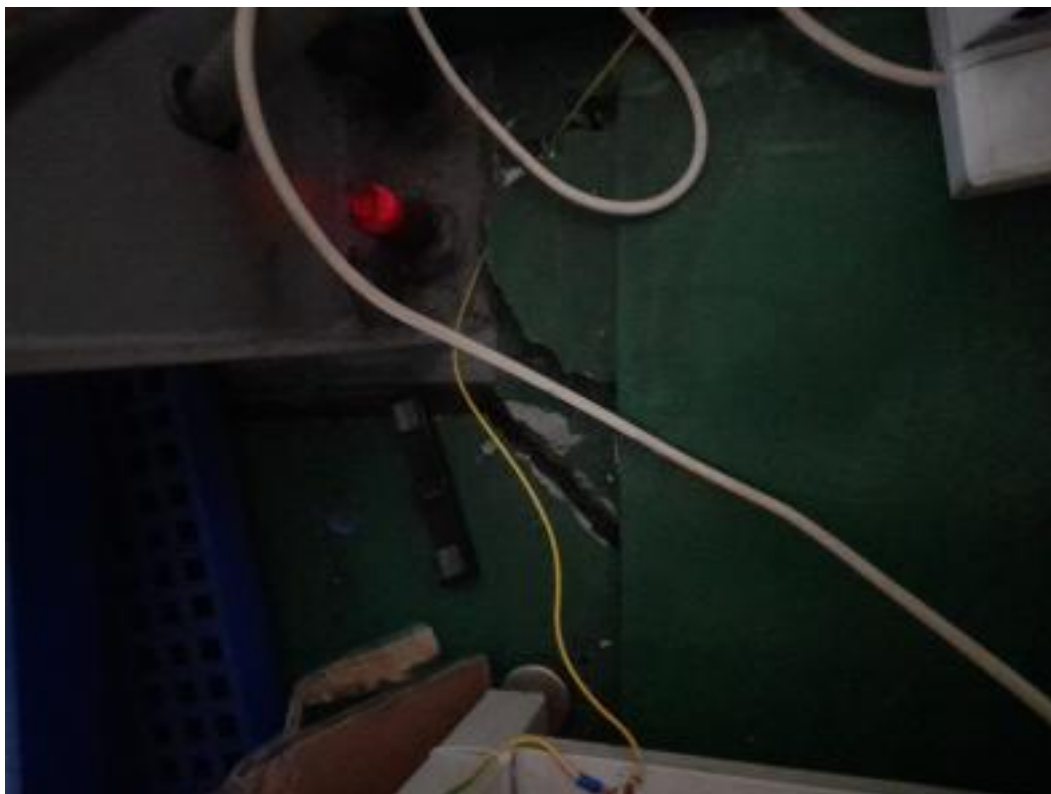

wymiar otworu około 0,15x0,5x0,5m = 0,02 m³

11



wymiar otworu około 0,2x0,6x0,6m = 0,07 m³

ZAŁACZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki

HALA

D

RYS. NR

9

12



wymiar otworu około $0,2 \times 0,2 \times 0,1 \text{ m} = 0,004 \text{ m}^3$

13



wymiar otworu około $0,1 \times 0,2 \times 0,2 \text{ m} = 0,004 \text{ m}^3$

ZAŁACZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki

HALA

D

RYS. NR

10

14



wymiar otworu około $0,1 \times 0,6 \times 0,4 \text{ m} = 0,024 \text{ m}^3$
wykonanie blachy ryflowanej w przejściu - $0,8 \times 1,0 \text{ m}$

15



listwa dylatacyjna najazdowa - długość około 10mb

ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki

HALA

D

RYS. NR

11

16



zabezpieczenie szczeliny w obudowie hali

ZAŁACZNIK NR 3 do zapytania ofertowego
na wykonanie prac remontowych na Halach C i D
w Bytomskim Parku Przemysłowym

uszkodzenia posadzki

HALA

D

RYS. NR

12